



Fjernvarmedeklaration

2023

15.01.2024

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


95,40%

Rangering - CO₂-udledning = GRØN

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

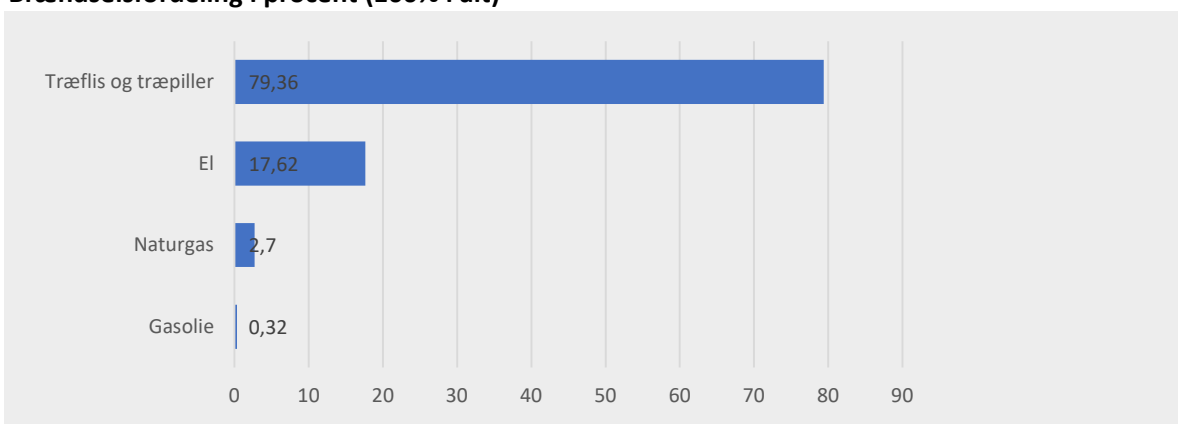

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	7,4	kg/GJ	26,7	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	13,9	g/GJ	0,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,8	g/GJ	0,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	9,0	kg/GJ	32,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	11,1	g/GJ	0,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	94,4	g/GJ	3,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	241,7	g/GJ	8,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,3	g/GJ	0,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	19,4	g/GJ	0,7	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Industrivej 9

6870 Ølgod

Telefon: 75244188

Mail: otv@otv-olgod.dk

CVR: 35747028